

のみかわ

呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事

令和8年9月発行

ニューズレター

◇呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事について

本緑道は、呑川にコンクリート構造物で蓋を掛けて整備された人工地盤上にあります。総延長は約 2.1 k mあり、昭和48年から順次供用を開始しました。


駒沢通り以北は、「雑木林」をイメージして整備されており、駒沢通り以南の「桜を含む花木中心」のイメージとは異なる特色を持っています。特に、コナラやアキニレ、アラカシなどの樹木と景石の配置によって、特徴的な景観となっています。

令和8年度に施工を予定している区間は、供用開始から47年が経過しており、樹木の根上がりや舗装の流出によって園路に段差が生じ、躓きや水たまりの原因となっております。また、園路幅が狭く、緑道内はとても利用しづらくなっております。

呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事では、緑道の雰囲気を残しつつ、舗装環境の改善を目指してバリアフリーに対応した緑道づくりを行っていきます。

作業内容によっては、**車道の通行を一部制限**させていただく恐れがあります。
詳細は工事時期にお知らせします。

◇今後の予定と整備区間

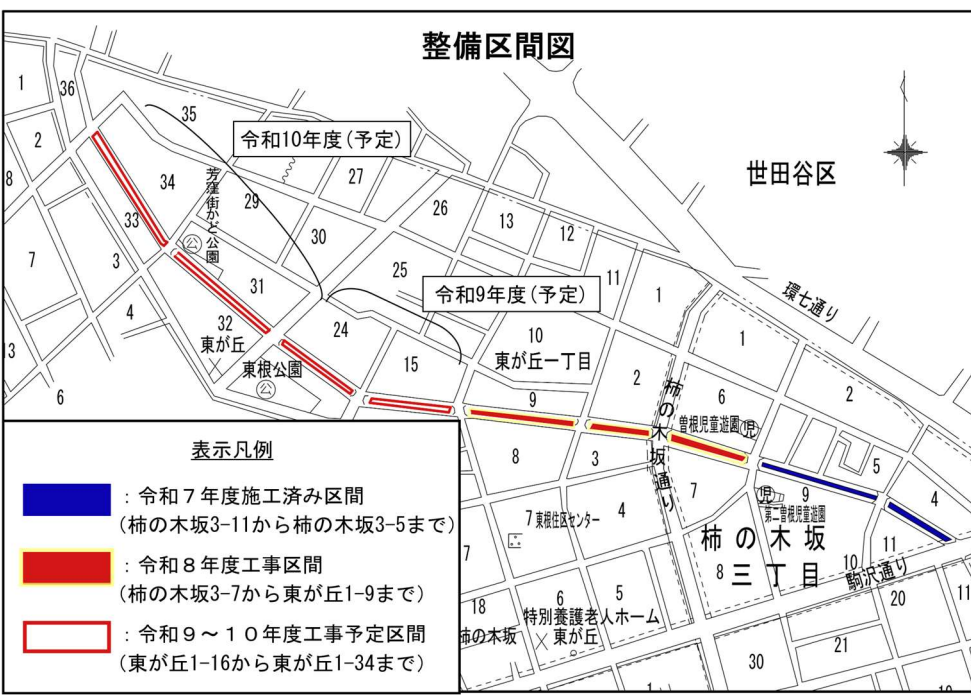

令和8年6月6日から6月21日まで実施 アンケート調査の結果

◇水飲みの更新に向けて

6月に実施したアンケート調査では、44名の方に回答いただきました。アンケートへのご回答および車止めとスツールの配置調整にご協力いただき、誠にありがとうございました。


アンケート調査では、主に水飲みについて、利用状況と更新後の希望を伺いました。

Q1.現在の水飲み

全体の68%の方が「水飲みを使用したことがない」と回答しました。使用しない主な理由は、「不衛生と感じている」とのことでした。また、「使用したことがある」方の主な用途は「手洗い」でした。

Q2.リノベーション後に欲しい施設

水飲みを使用したことがない方は、「手洗い」の希望が最も多く、次いで「水飲みも手洗いも不要」と答えていました。水飲みを利用したことがある方は、「水飲みと手洗いの両方」を希望していました。

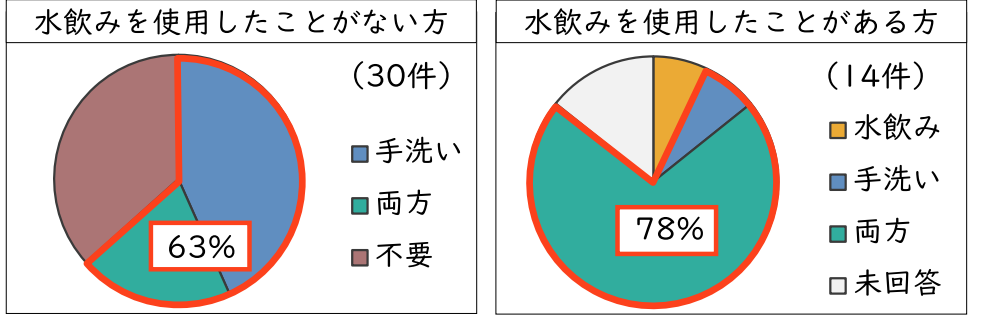

まとめ

アンケート調査の結果、現在の水飲みは本来の用途ではなく「手洗い」として利用されていることや、リノベーション後に欲しい施設では、「手洗い」や「両方」の回答が多い一方、「不要」と考えている方もいることが分かりました。よって、「水飲み」は「手洗い」に更新していきます。

コラム 「呑川の豪雨対策」

現在、東京都では呑川本流の地下にトンネルを掘り、排水能力を時間雨量50㍓対応から75㍓対応へと強化する施設「呑川増強幹線」の整備を進めています。

土のう保管箱については、浸水被害があった地域で要望が多く、調整が済んだ場所に設置しています。土のう保管箱に関するお問い合わせ先は、道路公園課 補修調整係 (03-5722-9775) までお願いいたします。

令和8年6月6日開催 あおぞら意見交換会の振り返り

◇当日の様子

6月に開催したあおぞら意見交換会では、17名の方にご参加いただきました。開催中のお好きな時にお越しいただき、職員によるパネル説明の後、一緒に現地を見ながらお話を伺いました。



◇いただいた主なご意見と回答

①舗装 (昨年度施工のクレイ舗装)

緑道から流出しないよう対策して ⇒ 縁石から1cm下げて施工します
光が白い砂に反射して暑く感じる ⇒ 砂の色配合を見直しました
表面温度が高いためアスファルト舗装は嫌 ⇒ 必要最小面積としました

②石の車止め

低くて車から見えず、道路への圧迫感がある
⇒ 高さ約80cmの車止めに道路境界から25cm緑道側に設置します

③樹木

徹底した落葉の掃除と剪定(伐採)を行ってほしい
⇒ 見通しの確保と樹木の健全度をふまえ、伐採と剪定を追加しました

④緑道内のゴミ集積所

掃除ができるよう表面は滑らかにして、十分な広さ(空間)を確保して
⇒ 使用状況の確認を行い、コンクリート舗装としました
利用マナーが悪い、緑道内のゴミ集積所を無くしてほしい
⇒ 緑道内ゴミ集積所を利用されている方は、利用ルールの再確認にご協力ください。

⑤その他

通学路のためのバリケードを工事中・後も使えるようにしてほしい
⇒ 工事中・後に支障なく使えるよう調整します
緑道内での喫煙や飲酒は禁止して ⇒ 小型制札板でルールを明示します
休むためのベンチを設置してほしい
⇒ 「夜間に騒いでいる」等の報告があり、背付きベンチを設置すると、想定外の使われ方をされる可能性がありますので、今回の区間では天然石を再利用したスツールを設置します

のみかわ
呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事
令和8年度 整備計画案

担当者連絡先

